intra
SCANDINAVIAN DESIGN

CE

EN ISO 9001:2015

ELDP01Z

Extern strömförsörjning 230 V AC/24 V DC
Ekstern strømforsyning 230 V AC/24 V DC
External power supply 230 V AC/24 V DC

(SE) **Bruksanvisning**
(GB) **Mounting instructions**
(NL) **Montage instructie**
(NO) **Monteringsanvisning**

(SE) Dimensioner / (GB) Dimensions

(NL) **Afmetingen**
(NO) **Dimensjoner**

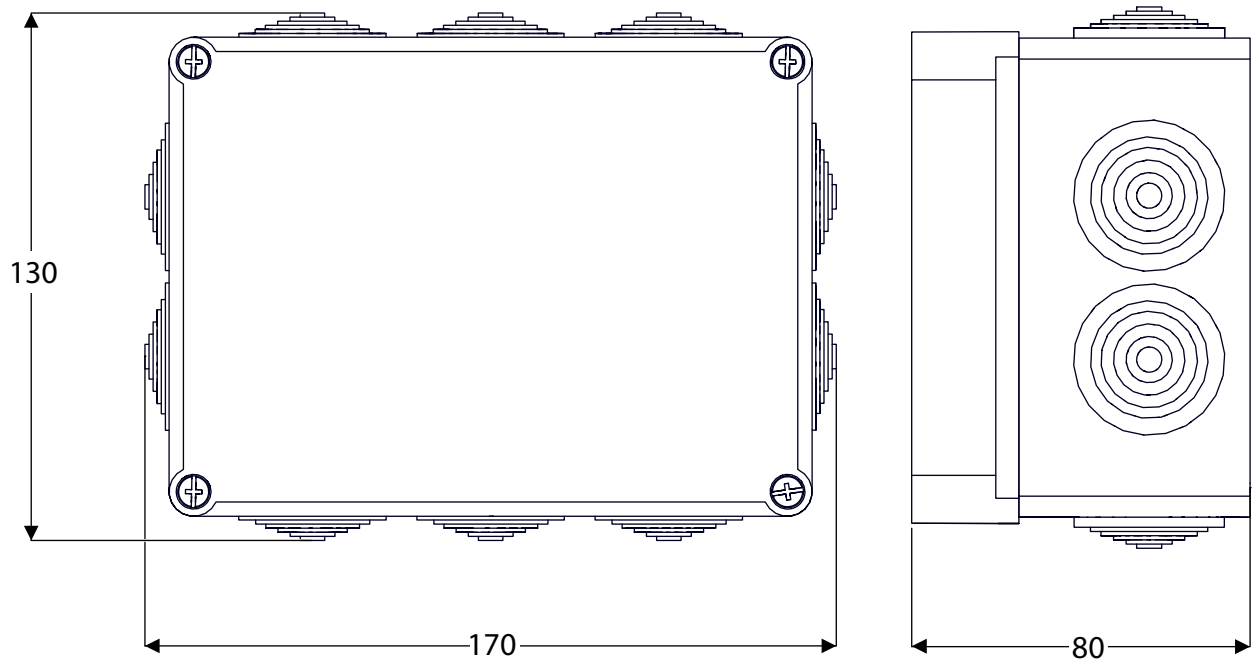

(SE) Egenskaper / (GB) Properties	(NL) Eigenschappen / (NO) Tekniske egenskaper
Input	**230 V AC; 50 Hz**
Output	**24 V DC (±5%)**
Covering	**IP 55**
Operating temperature	**5 °C ÷ 40 °C**
Rated power	**60 W**

(SE) **Ingående komponenter**
(GB) **Supplied equipment**

(NL) **Leveringsomvang**
(NO) **Medfølgende deler**

ELDP01Z - (Code Nr.) - 05011

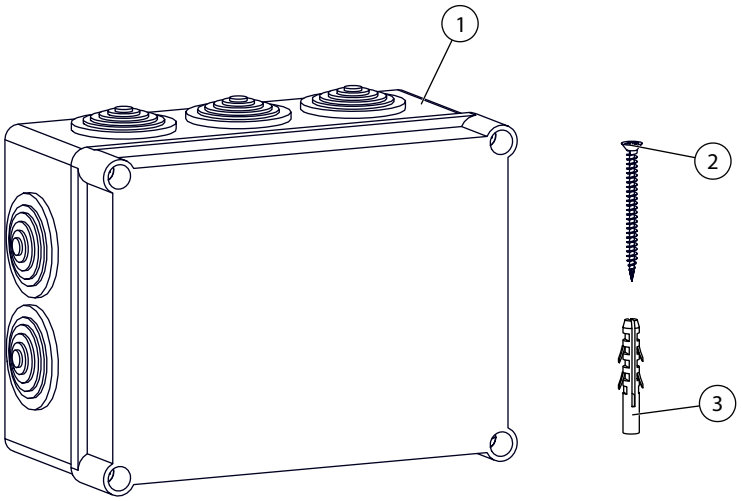

Position	Order num.	Quantity
1	44454	1
2	46870	2
3	46864	2

(SE) **Montering**
(GB) **Installation**

(NL) **Installatie**
(NO) **Installasjonsanvisning**

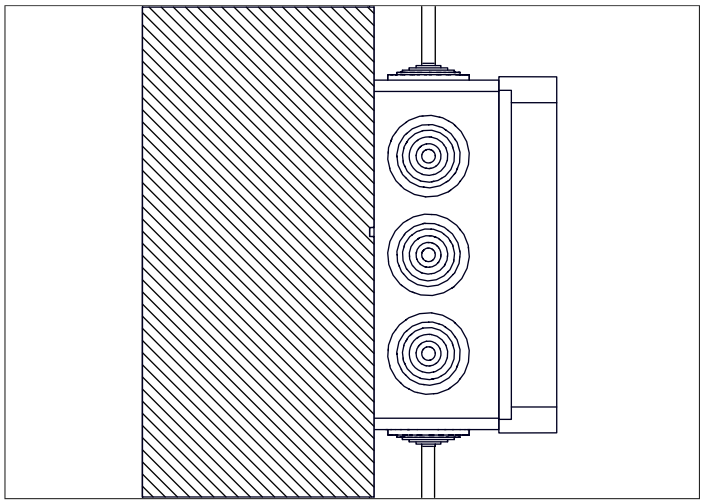

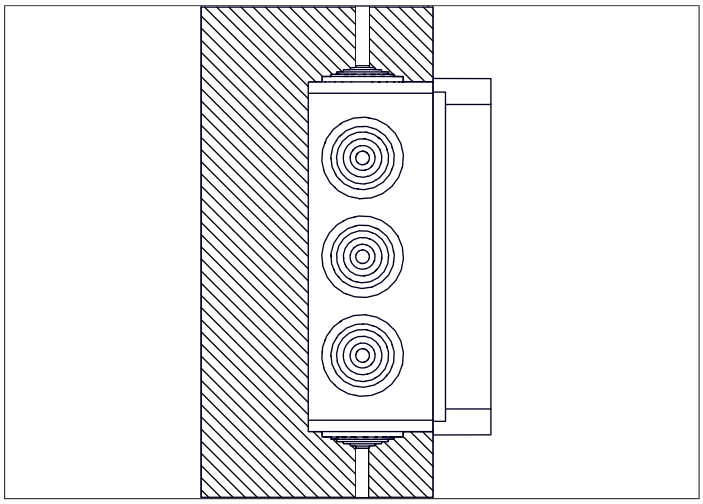

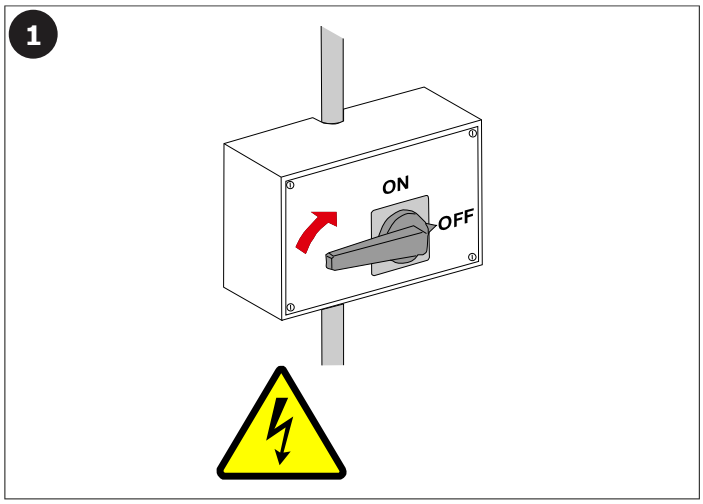

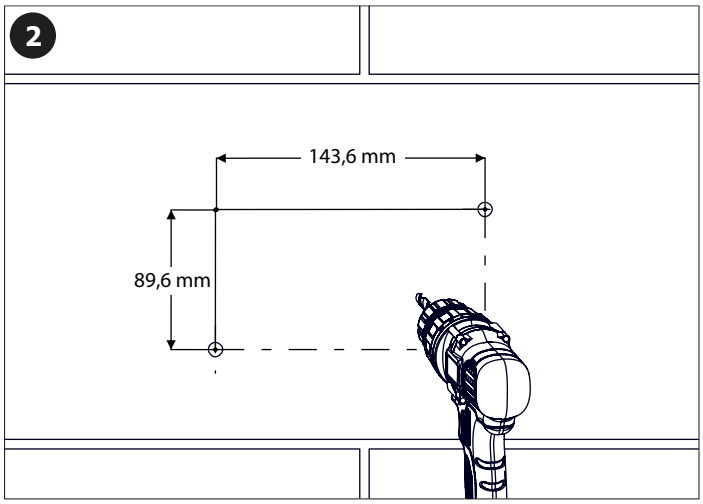

3

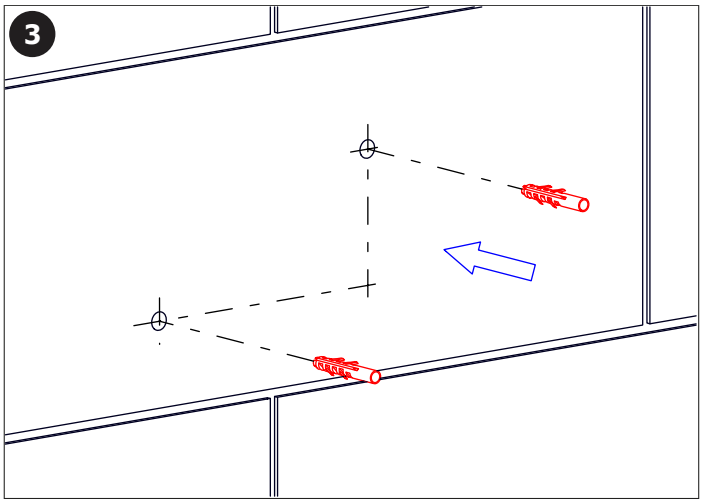

4

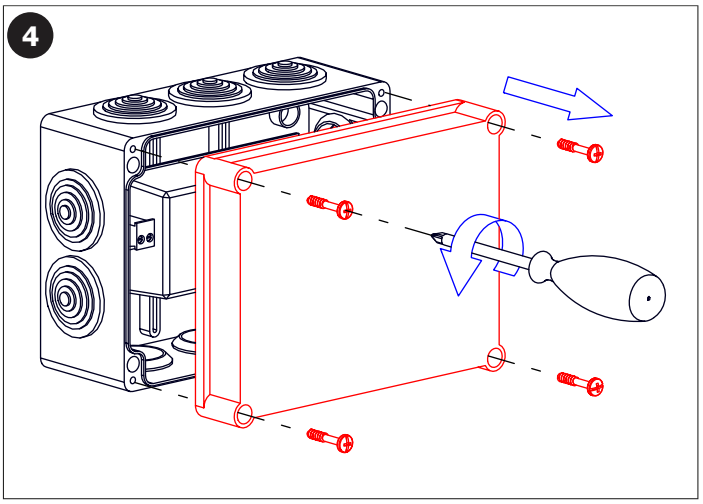

5

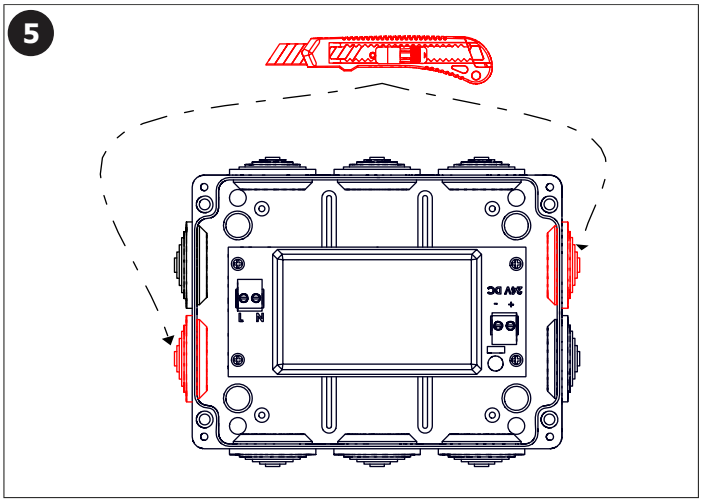

6

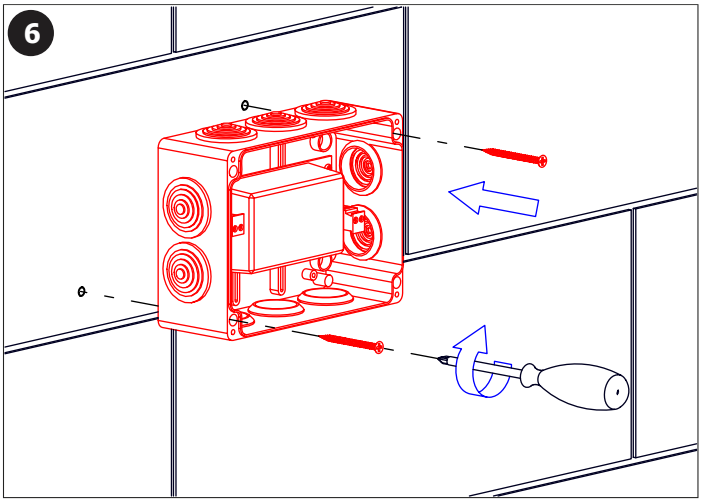

7

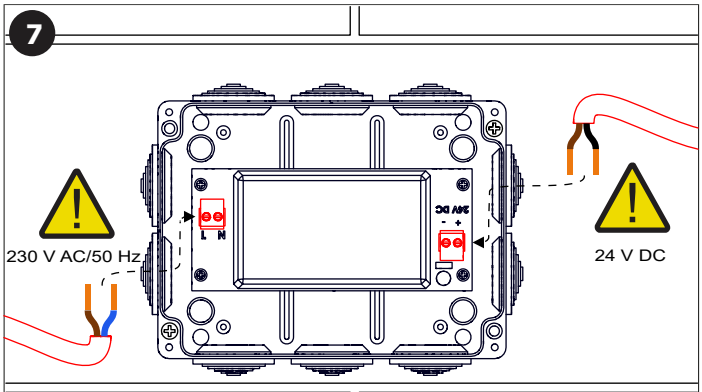

Cu 2x1,5 mm^2	Cu 2x1,5 mm^2 (max 50 m)
L - brown N - blue	

8

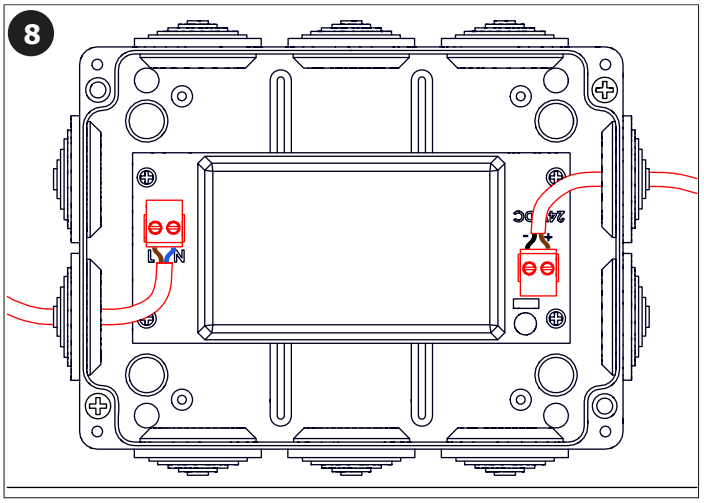

9

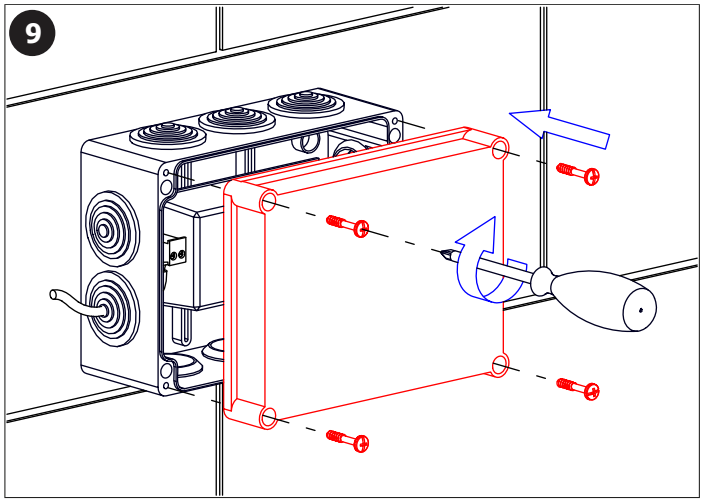

10

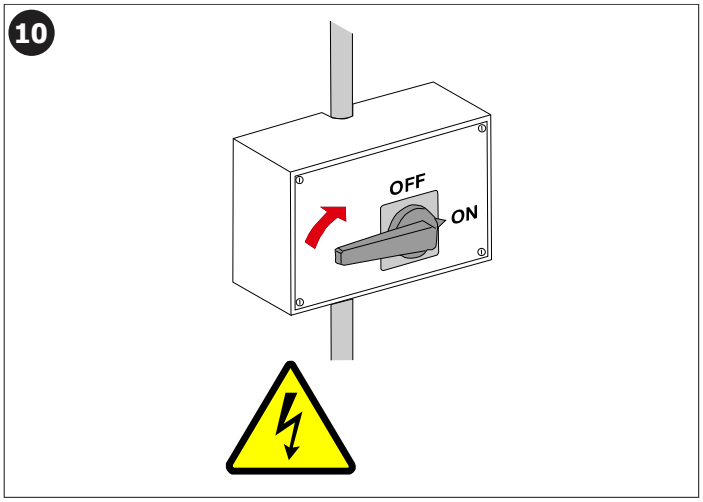

SE

- En lättillgänglig frånkopplingsenhet måste samarbeta med enheten.
- Överströms- och kortslutningsskydd i enhetens primära krets (överbelastning kortslutningsskydd) måste vara en del av bygginstallationen
- Enheten kan anslutas till ett säkert uttag eller ljuskrets, eller kan säkras separat av en 1A / 1C brytare
- Garanti accepteras endast vid installation som utförs enligt instruktionerna av en behörig person med lämpligt tillstånd enligt lokala bestämmelser. Strömförsörjningen kan bara installeras i ett växelskåp.

GB

- easily accessible isolating device must cooperate with the power supply
- protection against excessive current and short-circuit in primary circuit of the power supply must be a part of building wiring
- power supply could be connected to secured socket circuit or light circuit, or could be secured separetely by circuit breaker 1A / 1C
- guarantee is accepted only in the case of installation made on the base of mounting instructions, made by skilled person with concession according to the local regulations.

NL

- De voeding moet makkelijk bereikbare plaats weggewerkt te worden.
- De voeding moet tegen overbelasting beveiligd zijn, en op een geaarde voedingsbron aangesloten worden.
- Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet het gemonteerd worden volgens de installatie instructie en door een gecertificeerd persoon gedaan worden.

NO

- Isolasjonsenheten er lett tilgjengelig og må samarbeide med strømforsyningen.
- Beskyttelse mot for stor strøm og kortslutning i primærkretsen til strømforsyningen må være en del av bygningens strømforsyning.
- Strømforsyningen kan kobles til en sikret sokkelkrets eller lyskrets. Den kan også sikres separat med effektbryter 1A / 1C
- Garantien aksepteres kun når produktet er intallert i henhold til monteringsinstruksjoner av fagperson med konsesjon i henhold til lokale forskrifter.